



"СОГЛАСОВАНО"

" УТВЕРЖДАЮ"

Глава Администрации
поселка Ставрово

Директор Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"


Ермаков В.Я.
" 20 " г.
Для документов




Попков А.А.
" 14 " г.
Для документов




Температурный график

95-70 °С

для регулирования отпуска тепла
в котельной Советская № 1 п. Ставрово

Температура наружного воздуха t_n , °С	Температура сетевой воды в подающем (t_1) и в обратном (t_2) трубопроводе, °С	
	t_1	t_2
+8	41	36
+7	43	37
+6	45	38
+5	46	39
+4	48	40
+3	50	42
+2	51	43
+1	53	44
0	55	45
-1	56	46
-2	58	47
-3	59	48
-4	61	49
-5	62	50
-6	64	51
-7	65	52
-8	67	53
-9	68	54
-10	70	55
-11	71	56
-12	73	57
-13	74	57
-14	76	58
-15	77	59
-16	79	60
-17	80	61
-18	81	62
-19	83	63
-20	84	63
-21	86	64
-22	87	65
-23	88	66
-24	90	67
-25	91	68
-26	92	68
-27	94	69
-28	95	70

Главный инженер Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"


Стоянов Е.И.



"СОГЛАСОВАНО"

" УТВЕРЖДАЮ"

Глава Администрации
поселка Ставрово


Ермаков В.Я.
" " 20 г.
Для документов

Директор Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"


Попков А.А.
" 14 " 20 г.
Для документов


Температурный график

95-70 °С

для регулирования отпуска тепла
в котельной Советская № 2 п. Ставрово

Температура наружного воздуха t_n , °С	Температура сетевой воды в подающем (t_1) и в обратном (t_2) трубопроводе, °С	
	t_1	t_2
+8	41	36
+7	43	37
+6	45	38
+5	46	39
+4	48	40
+3	50	42
+2	51	43
+1	53	44
0	55	45
-1	56	46
-2	58	47
-3	59	48
-4	61	49
-5	62	50
-6	64	51
-7	65	52
-8	67	53
-9	68	54
-10	70	55
-11	71	56
-12	73	57
-13	74	57
-14	76	58
-15	77	59
-16	79	60
-17	80	61
-18	81	62
-19	83	63
-20	84	63
-21	86	64
-22	87	65
-23	88	66
-24	90	67
-25	91	68
-26	92	68
-27	94	69
-28	95	70

Главный инженер Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"


Стоянов Е.И.




"СОГЛАСОВАНО"

" УТВЕРЖДАЮ"

Глава Администрации
поселка Ставрово

Директор Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"


Ермаков В.Я.
" 20 " г.
Документов


Попков А.А.
" 14 " г.
Документов


Температурный график

95-70 °С

для регулирования отпуска тепла
в котельной РТП п. Ставрово

Температура наружного воздуха t_n , °С	Температура сетевой воды в подающем (t_1) и в обратном (t_2) трубопроводе, °С	
	t_1	t_2
+8	41	36
+7	43	37
+6	45	38
+5	46	39
+4	48	40
+3	50	42
+2	51	43
+1	53	44
0	55	45
-1	56	46
-2	58	47
-3	59	48
-4	61	49
-5	62	50
-6	64	51
-7	65	52
-8	67	53
-9	68	54
-10	70	55
-11	71	56
-12	73	57
-13	74	57
-14	76	58
-15	77	59
-16	79	60
-17	80	61
-18	81	62
-19	83	63
-20	84	63
-21	86	64
-22	87	65
-23	88	66
-24	90	67
-25	91	68
-26	92	68
-27	94	69
-28	95	70

Главный инженер Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"


Стоянов Е.И.




"СОГЛАСОВАНО"

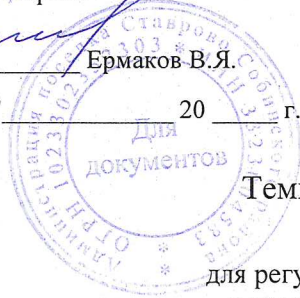
" УТВЕРЖДАЮ"

Глава Администрации
поселка Ставрово

Директор Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"


Ермаков В.Я.
" " 20 г.


Попков А.А.
" 14 " 2022 г.



Температурный график


95-70 °С

для регулирования отпуска тепла

в котельной ГК Больничный комплекс п. Ставрово

Температура наружного воздуха t_n , °С	Температура сетевой воды в подающем (t_1) и в обратном (t_2) трубопроводе, °С	
	t_1	t_2
+8	41	36
+7	43	37
+6	45	38
+5	46	39
+4	48	40
+3	50	42
+2	51	43
+1	53	44
0	55	45
-1	56	46
-2	58	47
-3	59	48
-4	61	49
-5	62	50
-6	64	51
-7	65	52
-8	67	53
-9	68	54
-10	70	55
-11	71	56
-12	73	57
-13	74	57
-14	76	58
-15	77	59
-16	79	60
-17	80	61
-18	81	62
-19	83	63
-20	84	63
-21	86	64
-22	87	65
-23	88	66
-24	90	67
-25	91	68
-26	92	68
-27	94	69
-28	95	70

Главный инженер Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"


Стоянов Е.И.




"СОГЛАСОВАНО"

" УТВЕРЖДАЮ"

Глава Администрации
поселка Ставрово

Директор Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"


Ермаков В.Я.
" 20 " г.
Документов


Попков А.А.
" 14 " г.
Документов 9


Температурный график

95-70 °С

для регулирования отпуска тепла
в котельной Центр п. Ставрово

Температура наружного воздуха t_n , °С	Температура сетевой воды в подающем (t_1) и в обратном (t_2) трубопроводе, °С	
	t_1	t_2
+8	41	36
+7	43	37
+6	45	38
+5	46	39
+4	48	40
+3	50	42
+2	51	43
+1	53	44
0	55	45
-1	56	46
-2	58	47
-3	59	48
-4	61	49
-5	62	50
-6	64	51
-7	65	52
-8	67	53
-9	68	54
-10	70	55
-11	71	56
-12	73	57
-13	74	57
-14	76	58
-15	77	59
-16	79	60
-17	80	61
-18	81	62
-19	83	63
-20	84	63
-21	86	64
-22	87	65
-23	88	66
-24	90	67
-25	91	68
-26	92	68
-27	94	69
-28	95	70

Главный инженер Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"


Стоянов Е.И.




"СОГЛАСОВАНО"


" УТВЕРЖДАЮ"

Глава Администрации
поселка Ставрово

Директор Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"



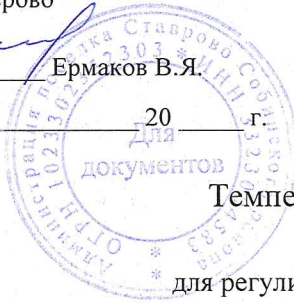
Ермаков В.Я.



Попков А.А.

" " 20 г.

" 14 "




Температурный график

95-70 °С

для регулирования отпуска тепла
в котельной Школа п. Ставрово

Температура наружного воздуха $t_{н}$, °С	Температура сетевой воды в подающем (t_1) и в обратном (t_2) трубопроводе, °С	
	t_1	t_2
+8	41	36
+7	43	37
+6	45	38
+5	46	39
+4	48	40
+3	50	42
+2	51	43
+1	53	44
0	55	45
-1	56	46
-2	58	47
-3	59	48
-4	61	49
-5	62	50
-6	64	51
-7	65	52
-8	67	53
-9	68	54
-10	70	55
-11	71	56
-12	73	57
-13	74	57
-14	76	58
-15	77	59
-16	79	60
-17	80	61
-18	81	62
-19	83	63
-20	84	63
-21	86	64
-22	87	65
-23	88	66
-24	90	67
-25	91	68
-26	92	68
-27	94	69
-28	95	70

Главный инженер Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"



Стоянов Е.И.




"СОГЛАСОВАНО"

" УТВЕРЖДАЮ"

Глава Администрации
поселка Ставрово

Директор Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"


Ермаков В.А.
" " 20 г.
Для документов


Попков А.А.
" 14 " 20 2 г.
Документов


Температурный график

95-70 °С

для регулирования отпуска тепла
в ЦТП ул. Юбилейная п. Ставрово

Температура наружного воздуха $t_{н}$, °С	Температура сетевой воды в подающем (t_1) и в обратном (t_2) трубопроводе, °С	
	t_1	t_2
+8	41	36
+7	43	37
+6	45	38
+5	46	39
+4	48	40
+3	50	42
+2	51	43
+1	53	44
0	55	45
-1	56	46
-2	58	47
-3	59	48
-4	61	49
-5	62	50
-6	64	51
-7	65	52
-8	67	53
-9	68	54
-10	70	55
-11	71	56
-12	73	57
-13	74	57
-14	76	58
-15	77	59
-16	79	60
-17	80	61
-18	81	62
-19	83	63
-20	84	63
-21	86	64
-22	87	65
-23	88	66
-24	90	67
-25	91	68
-26	92	68
-27	94	69
-28	95	70

Главный инженер Суздальского филиала
ООО "Владимиртеплогаз"


Стоянов Е.И.

